


○館内は定期的な換気を行い、全てのエリアの換気扇は常に稼働をしています。



○プールエリア内は換気扇を常時稼働しています。また、エリア内は締め切らず、常に空気の流れが行われるように配慮しています。

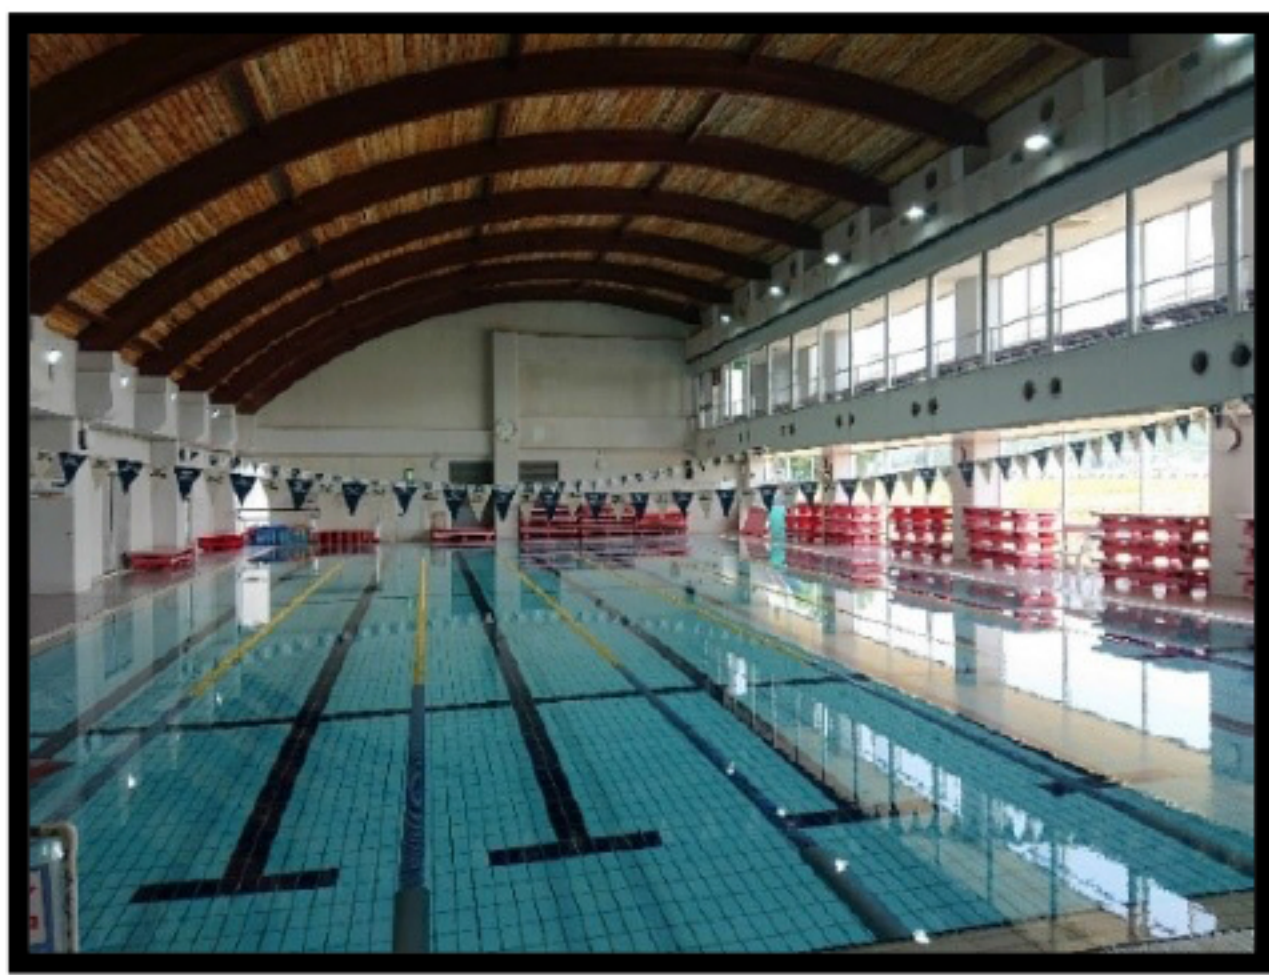

- プール内は基準値の残留塩素濃度（0.4 mg/L 以上）を保ち、徹底した水質管理を実施しています。
- プール内の水は24時間常に濾過装置により循環をしており、安全性が保たれています。
- プール内での指導時、スタッフはマウスシールドを着用し、飛沫感染予防に取り組んでいます。



- ロッカー内はスタッフによる除菌を定期的実施しています。
- スクールバスの乗降時はアルコール消毒の実施、バス内では必ずマスクの着用をお願いしています。
- スクールバスの運行時はお子様の安全面に考慮した上で、窓を開けて運行しています。
- スクールバスはお子様の降車後に車内の除菌、換気を行っています。
- 更衣室での生徒同士の密集防止の為、ご自宅で着替えてからの来館を推奨しています。
- 現在、お子様のお着替え時以外での保護者様のロッカー待機は中止しています。